

Elektroniczny ZDALNY-RESET AC/DC 24...30 V dla 3RU wielkość S00...S3



Ogólne dane techniczne		
Nazwa markowa produktu		SIRIUS
oznaczenie produktu		RESET elektryczny
wykonanie produktu		Zdalny reset elektryczny
Wielkość przekaźnika przeciążeniowego		S00, S0, S2, S3
temperatura otoczenia		
• podczas magazynowania	°C	-50 ... +80
• podczas pracy	°C	-20 ... +70
Obwód sterowniczy/ Sterowanie		
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego		AC/DC
Częstotliwość napięcia sterującego		
• 1 wartość znamionowa	Hz	50
• 2 wartość znamionowa	Hz	60
zasilające napięcie sterujące 1		
• przy DC		
— początkowa wartość znamionowa	V	24
— końcowa wartość znamionowa	V	30
• przy AC		

— przy 50 Hz początkowa wartość znamionowa	V	24
— przy 50 Hz końcowa wartość znamionowa	V	30
— przy 60 Hz końcowa wartość znamionowa	V	30
— przy 60 Hz początkowa wartość znamionowa	V	24

Przyłącza/ Zaciski

wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania		Przyłącze śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• jednożyłowy • typu linka — z tulejką kablową		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UL	 EAC
	 EG-Konf.	Miscellaneous Special Test Certificate

Test Certificates	Shipping Approval
Type Test Certificates/Test Report	 ABS
	 BUREAU VERITAS
	 LRS
	 RINA
	 RMRS

other	Railway
Confirmation	Special Test Certificate



Więcej informacji


Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RU1900-2AB71>

CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU1900-2AB71>

Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RU1900-2AB71>

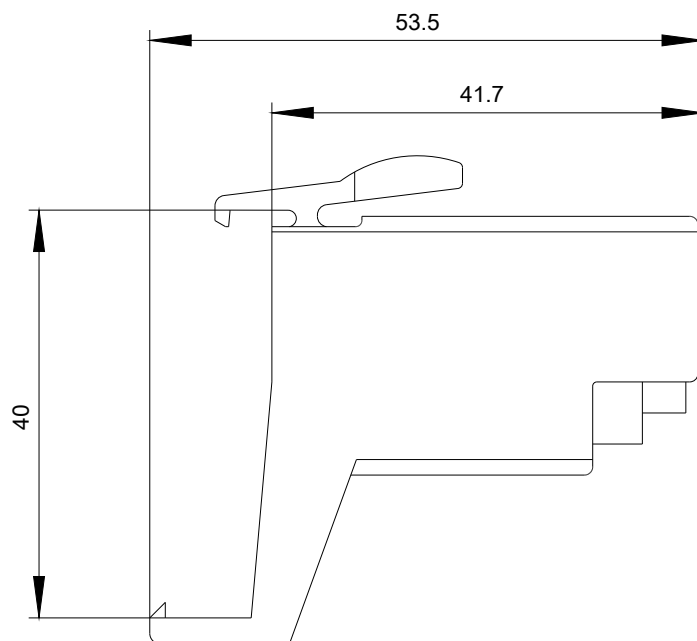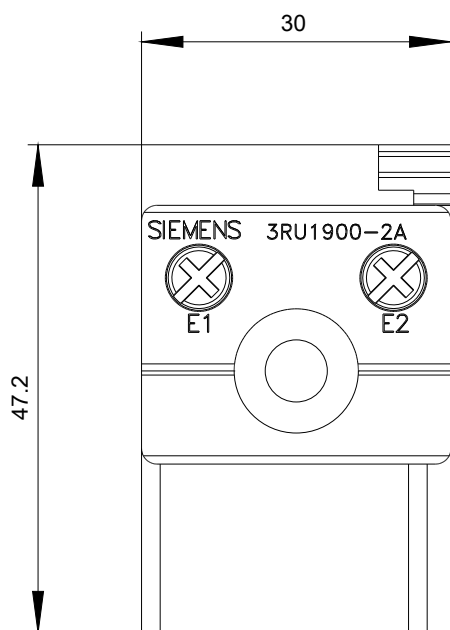

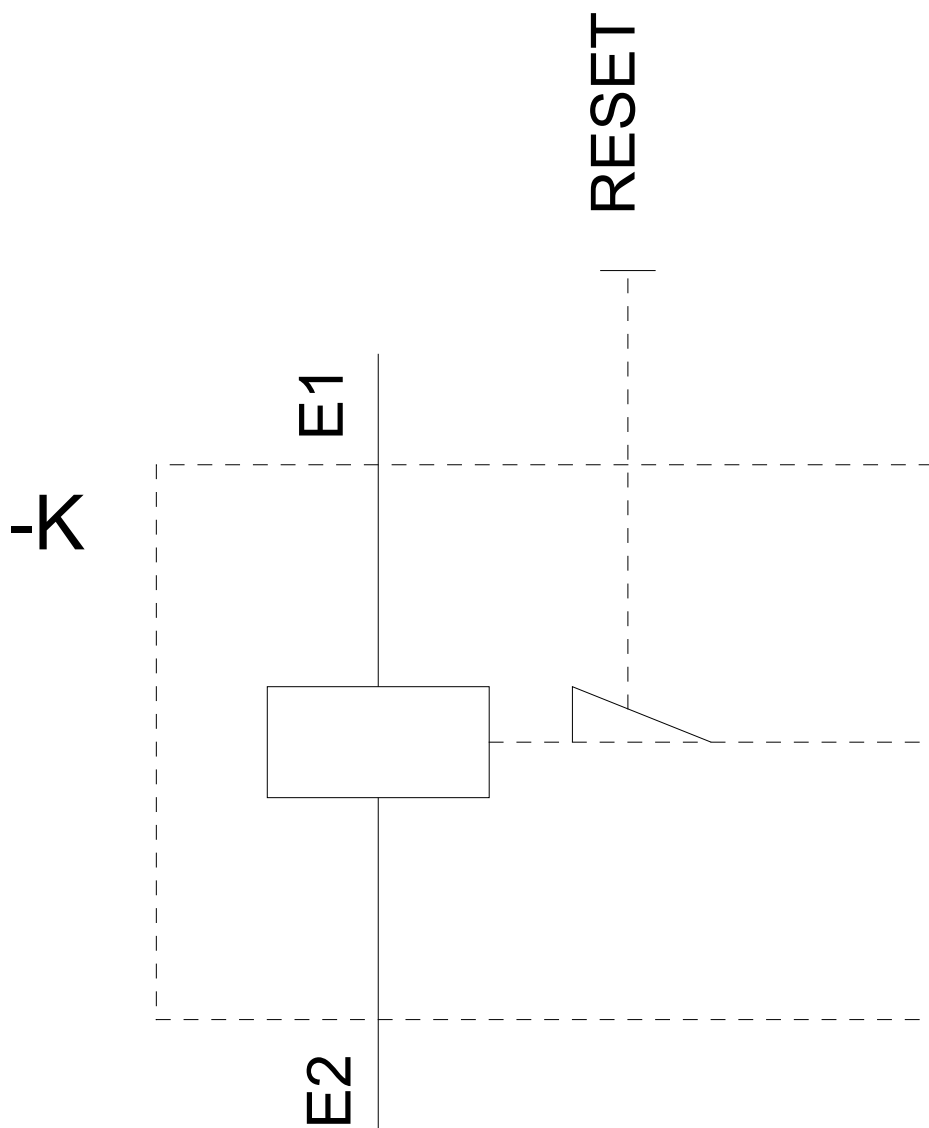

Ostatnia zmiana:

08.01.2020