

NHS000/80 UQ aR 100A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004331013
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	100
Typ	NH-S
Wielkość	NH000
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	25
Straty mocy Pd (W)	32
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	10.500
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH000
Prąd znamionowy	100
Napięcie znamionowe	690
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	50
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

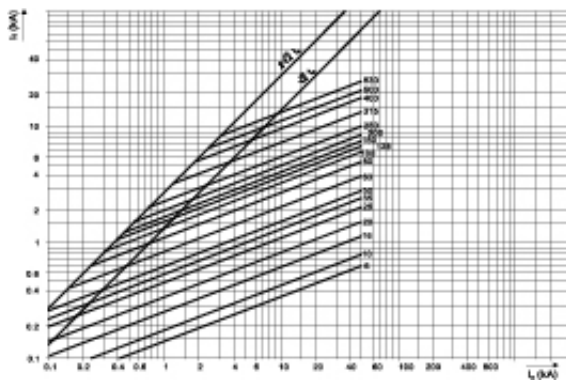

Charakterystyka

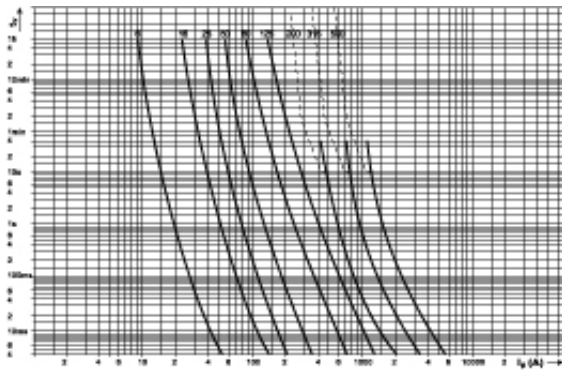

Rysunek wymiarowy

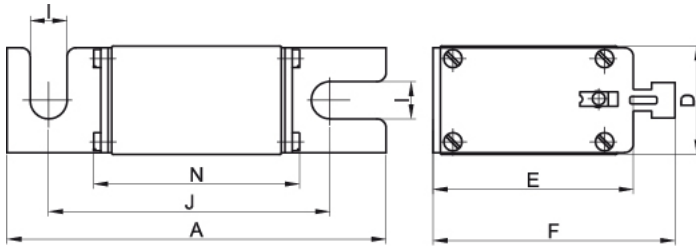

Size	A	D	E	F	I	J	N
00C	105	21	48	58	8,5	80	54
00	105	27	48	58	11,5	80	54
0	121	27	48	58	11,5	97	69

Certyfikat

Elektrisches Prüfamnt München, Franzstraße 9, 80 802 München

**Elektrisches
Prüfamnt München**

der Stadtwerke München
Werkbereich Versorgung
Abt. Elektrotechnisches
Zähler- und Prüfwesen

Telefon (089) 2361-8030
Telefax (089) 2361-8033



Prüfbericht

Nr. 760488

Antragsteller: ETI Elektroelement d.d.
Obrezija 5, SL-61411 Izlake
Antrag vom 15.05.1998
Aktenzeichen ELLA-Franc Piki

Gegenstand: HLS-Sicherungseinsätze Baugröße 00 C
mit spannungsführenden Griffflaschen
Prüflinge erhalten am 19.05.1998

Hersteller: Antragsteller

Art der Prüfung: Zur Information des Antragstellers
Nach Angaben des Antragstellers
und in Anlehnung an DIN VDE 0636 Teil 23/12.84

Prüfergebnis: Forderungen erfüllt

Inhalt:

Eingereichte Prüflinge	Seite 1
Durchgeführte Prüfungen	Seite 2
Prüftabellen	Nr 1 und 2
Verwendete Messgeräte und Prüfmittel	Seite 3
Prüfstromquelle für Schaltvermögensprüfung	Seite 4 und 5
Oszillogramme	Nr 1 bis 26



Abschluß:
München, den 04.02. 1999

Dieser Bericht gibt nur Aufschluß über das zur Prüfung eingereichte Material und ist kein Nachweis über die Qualität der serienmäßigen Fertigung.
Der Prüfbericht darf Dritten nur im vollen Wortlaut zur Kenntnis gegeben werden.
Jede Veröffentlichung oder Vervielfältigung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Elektrischen Prüfamtes München.